




Figure 1A

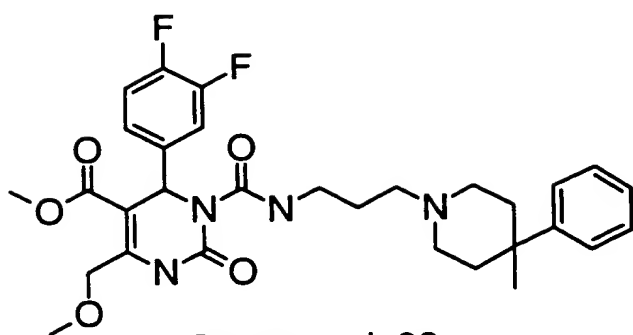

Compound 92

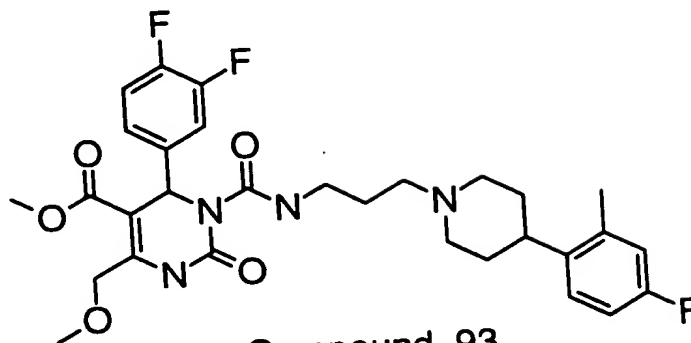

Compound 93

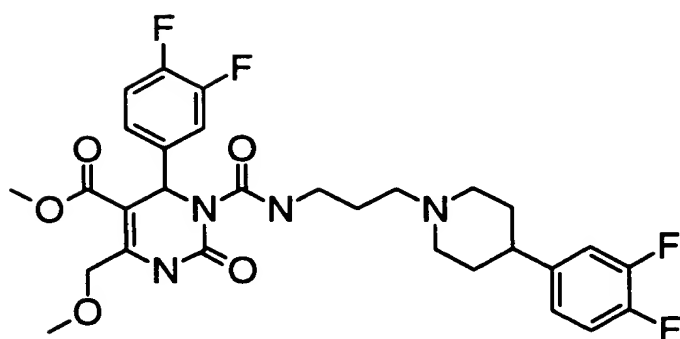

Compound 94

Figure 1B




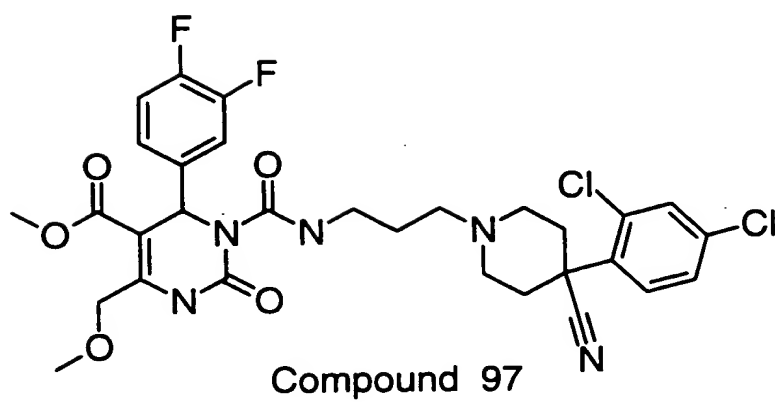


Figure 1C

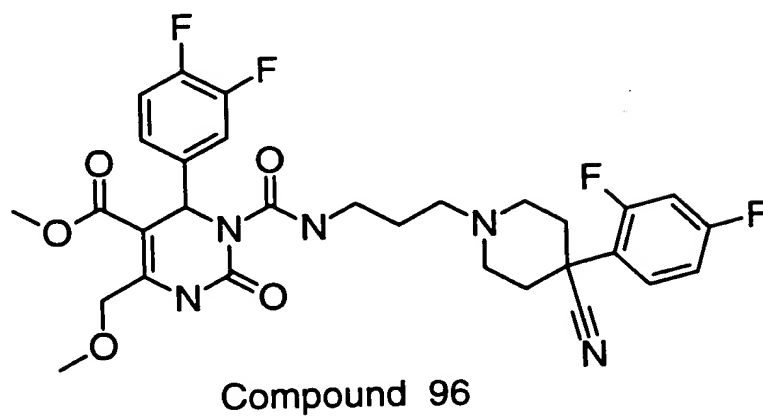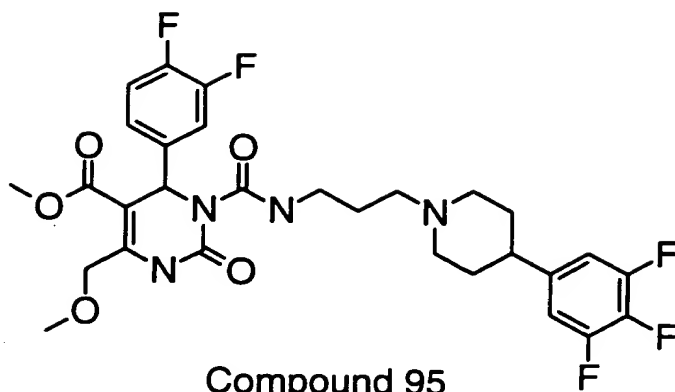

111	4790 ¹	across	inflow	(m/s)	flow ²	inflow
12	0	1000	10	36	36	36
13	0	1000	10	36	36	36
14	0	1000	10	36	36	36
15	0	1000	10	36	36	36
16	0	1000	10	36	36	36
17	0	1000	10	36	36	36
18	0	1000	10	36	36	36
19	0	1000	10	36	36	36
20	0	1000	10	36	36	36
21	0	1000	10	36	36	36
22	0	1000	10	36	36	36
23	0	1000	10	36	36	36
24	0	1000	10	36	36	36
25	0	1000	10	36	36	36
26	0	1000	10	36	36	36
27	0	1000	10	36	36	36
28	0	1000	10	36	36	36
29	0	1000	10	36	36	36
30	0	1000	10	36	36	36
31	0	1000	10	36	36	36
32	0	1000	10	36	36	36
33	0	1000	10	36	36	36
34	0	1000	10	36	36	36
35	0	1000	10	36	36	36
36	0	1000	10	36	36	36
37	0	1000	10	36	36	36
38	0	1000	10	36	36	36
39	0	1000	10	36	36	36
40	0	1000	10	36	36	36
41	0	1000	10	36	36	36
42	0	1000	10	36	36	36
43	0	1000	10	36	36	36
44	0	1000	10	36	36	36
45	0	1000	10	36	36	36
46	0	1000	10	36	36	36
47	0	1000	10	36	36	36
48	0	1000	10	36	36	36
49	0	1000	10	36	36	36
50	0	1000	10	36	36	36
51	0	1000	10	36	36	36
52	0	1000	10	36	36	36
53	0	1000	10	36	36	36
54	0	1000	10	36	36	36
55	0	1000	10	36	36	36
56	0	1000	10	36	36	36
57	0	1000	10	36	36	36
58	0	1000	10	36	36	36
59	0	1000	10	36	36	36
60	0	1000	10	36	36	36
61	0	1000	10	36	36	36
62	0	1000	10	36	36	36
63	0	1000	10	36	36	36
64	0	1000	10	36	36	36
65	0	1000	10	36	36	36
66	0	1000	10	36	36	36
67	0	1000	10	36	36	36
68	0	1000	10	36	36	36
69	0	1000	10	36	36	36
70	0	1000	10	36	36	36
71	0	1000	10	36	36	36
72	0	1000	10	36	36	36
73	0	1000	10	36	36	36
74	0	1000	10			

Compound 99